


RTD-NET

Aplicație: integrarea în sistemul BMS prin comanda Modbus

- › Integrarea în sistemul BMS prin Modbus

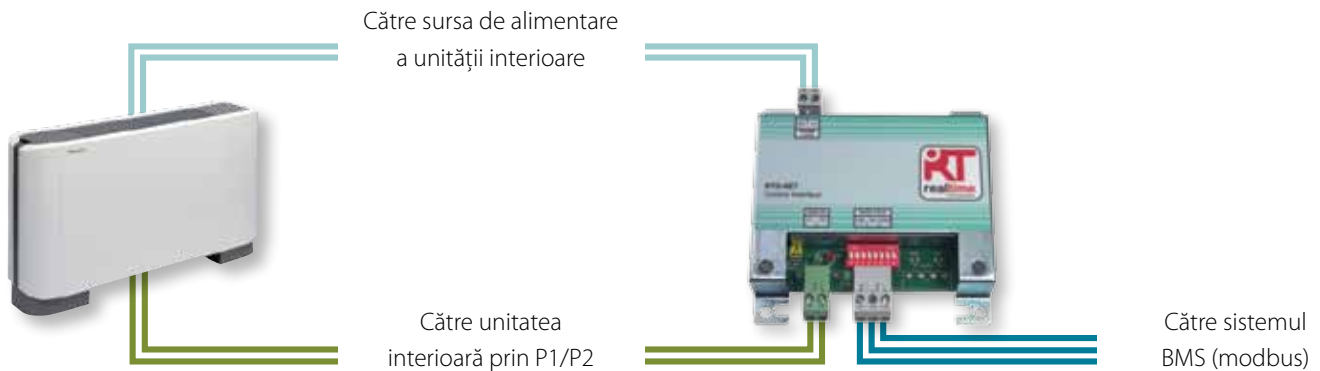

RTD-HO

Aplicație: cameră de hotel

- › Interblocare cu card cheie
- › Interblocare cu contact pentru fereastră
- › Control prin telecomandă terță
- › Limitarea valorii setate selectabile (de ex. între 19 și 24°C)
- › Interzicerea câtorva setări ale telecomenzii ca pornirea/oprirea unității interioare, modul unității interioare etc.

Exemplu de conexiune cu card cheie (răcire)

Temperatura interioară

Limita temperaturii superioare	27°C
Limita superioară a valorii setate selectabile	24°C
Valoare setată selectată de locatar	22°C
Limita inferioară a valorii setate selectabile	19°C
Limita temperaturii inferioare	18°C

